

UV-STICK-NX UV-STICK-2/75H-ST-NX-NT



TABLE - Tabelle


UV-STICK		40H-NX	90H-NX	2/75H-NX-NT
LAMP LIFETIME (hour)*	DURCHSCHNITTliche LEBENSDAUER DER LAMPE (Stunden)	≤ 18.000	≤ 18.000	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	LEISTUNG (W)	40	90	2X75
EXTERNAL DIMENSIONS LxSxH (mm)	ABMESSUNGEN LxSxH (mm)	530 x 65 x 96	986 x 65 x 96	986 x 65 x 170
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (kg)	1,5	2	4
TREATED VOLUME (m³)	BEHANDELTE VOLUMEN (m³)	20 ÷ 40	40 ÷ 65	50 ÷ 85
TREATED SURFACE (m²)	BEHANDELTE OBERFLÄCHE (m²)	7 ÷ 13	14 ÷ 25	18 ÷ 30
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 55		
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	n°1 CHS-40WH	n°1 CHS-90WH	n°2 CHS-90WHF

UV-STICK		2/75H-ST-NX-NT
LAMP S LIFETIME (hour)*	DURCHSCHNITTliche LEBENSDAUER DER LAMPE (Stunden)	≤ 18.000
TOTAL CONSUMPTION (W)	LEISTUNG (W)	2X75
DIMENSIONS LxSxH (mm.)	ABMESSUNGEN LxSxH (mm)	404 X 336 X 1420
WEIGHT (Kg)	GEWICHT (kg)	7
TREATED VOLUME (m³)	BEHANDELTE VOLUMEN (m³)	50 ÷ 100
TREATED SURFACE (m²)	BEHANDELTE OBERFLÄCHE (m²)	15 ÷ 30
PROTECTION RATING	SCHUTZKLASSE	IP 20
REPLACEMENT LAMP	ERSATZSTRAHLER	n°2 CHS-90WHF


* continuous operation/Dauerbetrieb – ohne Schaltung

TECHNICAL DRAWINGS - Technische Zeichnungen


UV-STICK - 40/90H-NX

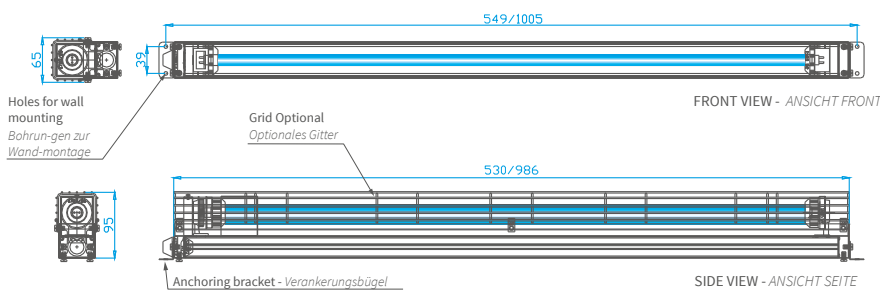

UV-STICK - 2-75H-NX-NT

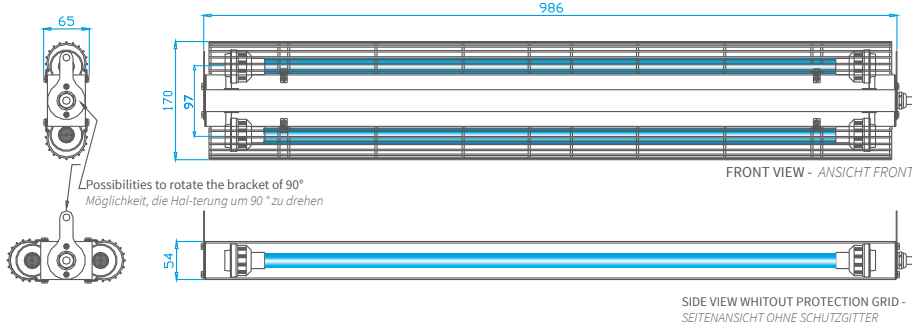

UV-STICK - 2/75H-ST-NX-NT

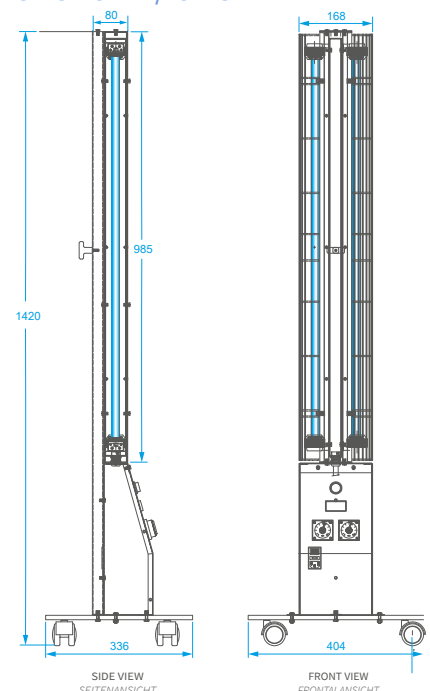

INSTALLATION - Installation

For direct irradiation, UV-STICK-NX should be positioned on the ceiling almost in central position. To install several units you should distribute them uniformly in the environment and avoid shadows areas; UV-STICK-NX models can be mounted on the wall, or the ceiling or can be provided with a four wheels stand (only model UV-STICK-E2/75H-ST). UV-STICK-NX fits in narrow spaces, too.



To mount the device on the wall please use the two stainless steel brackets supplied, anchoring them to the ceiling by screw anchors ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) or by self-tapping screws (not supplied). After inserting the anchors onto the ceiling, you should tighten the device to the two brackets, (with supplied stainless steel screws M4x10) then you should screw the brackets to the ceiling.

For the model UV-STICK-E2/...-NX you should drop the UV device from the ceiling by a chain (not supplied), connecting the chain to the ring of the supplied steel bracket.

For -ST model place it almost at central position so that UV irradiation is uniformly distributed.

Bei direkter Bestrahlung sollte UV-STICK-NX fast mittig an der Decke positioniert werden. Um mehrere Geräte zu installieren, sollten Sie diese gleichmäßig in der Umgebung verteilen und Schattenbereiche vermeiden; UV-STICK-NX Modelle können an der Wand oder an der Decke montiert oder mit einem Ständer mit vier Rädern versehen werden (nur Modell UV-STICK-E2/75H-ST). UV-STICK-NX passt auch in enge Räume. Zur Wandmontage verwenden Sie bitte die beiden mitgelieferten Edelstahlhalterungen, die mit Schraubankern ($\varnothing 8 \div \varnothing 10$ mm.) oder mit selbstschneidenden Schrauben (nicht mitgeliefert) an der Decke verankert werden. Nach dem Einsetzen der Dübel an der Decke müssen Sie das Gerät an den beiden Bügeln befestigen (mit den mitgelieferten Edelstahlschrauben M4x10) und dann die Bügel an die Decke schrauben. Beim Modell UV-STICK-E2/...-NX muss das UV-Gerät mit einer Kette (nicht mitgeliefert) von der Decke fallen gelassen werden, wobei die Kette mit dem Ring des mitgelieferten Stahlbügels verbunden wird.

Für das Modell -ST platzieren Sie es fast in der Mitte, so dass die UV-Bestrahlung gleichmäßig verteilt wird.

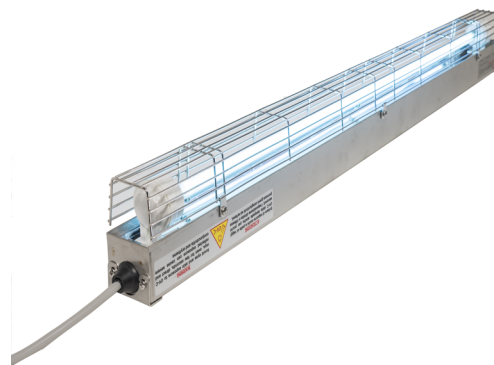

© Light Progress s.r.l. - All rights reserved